


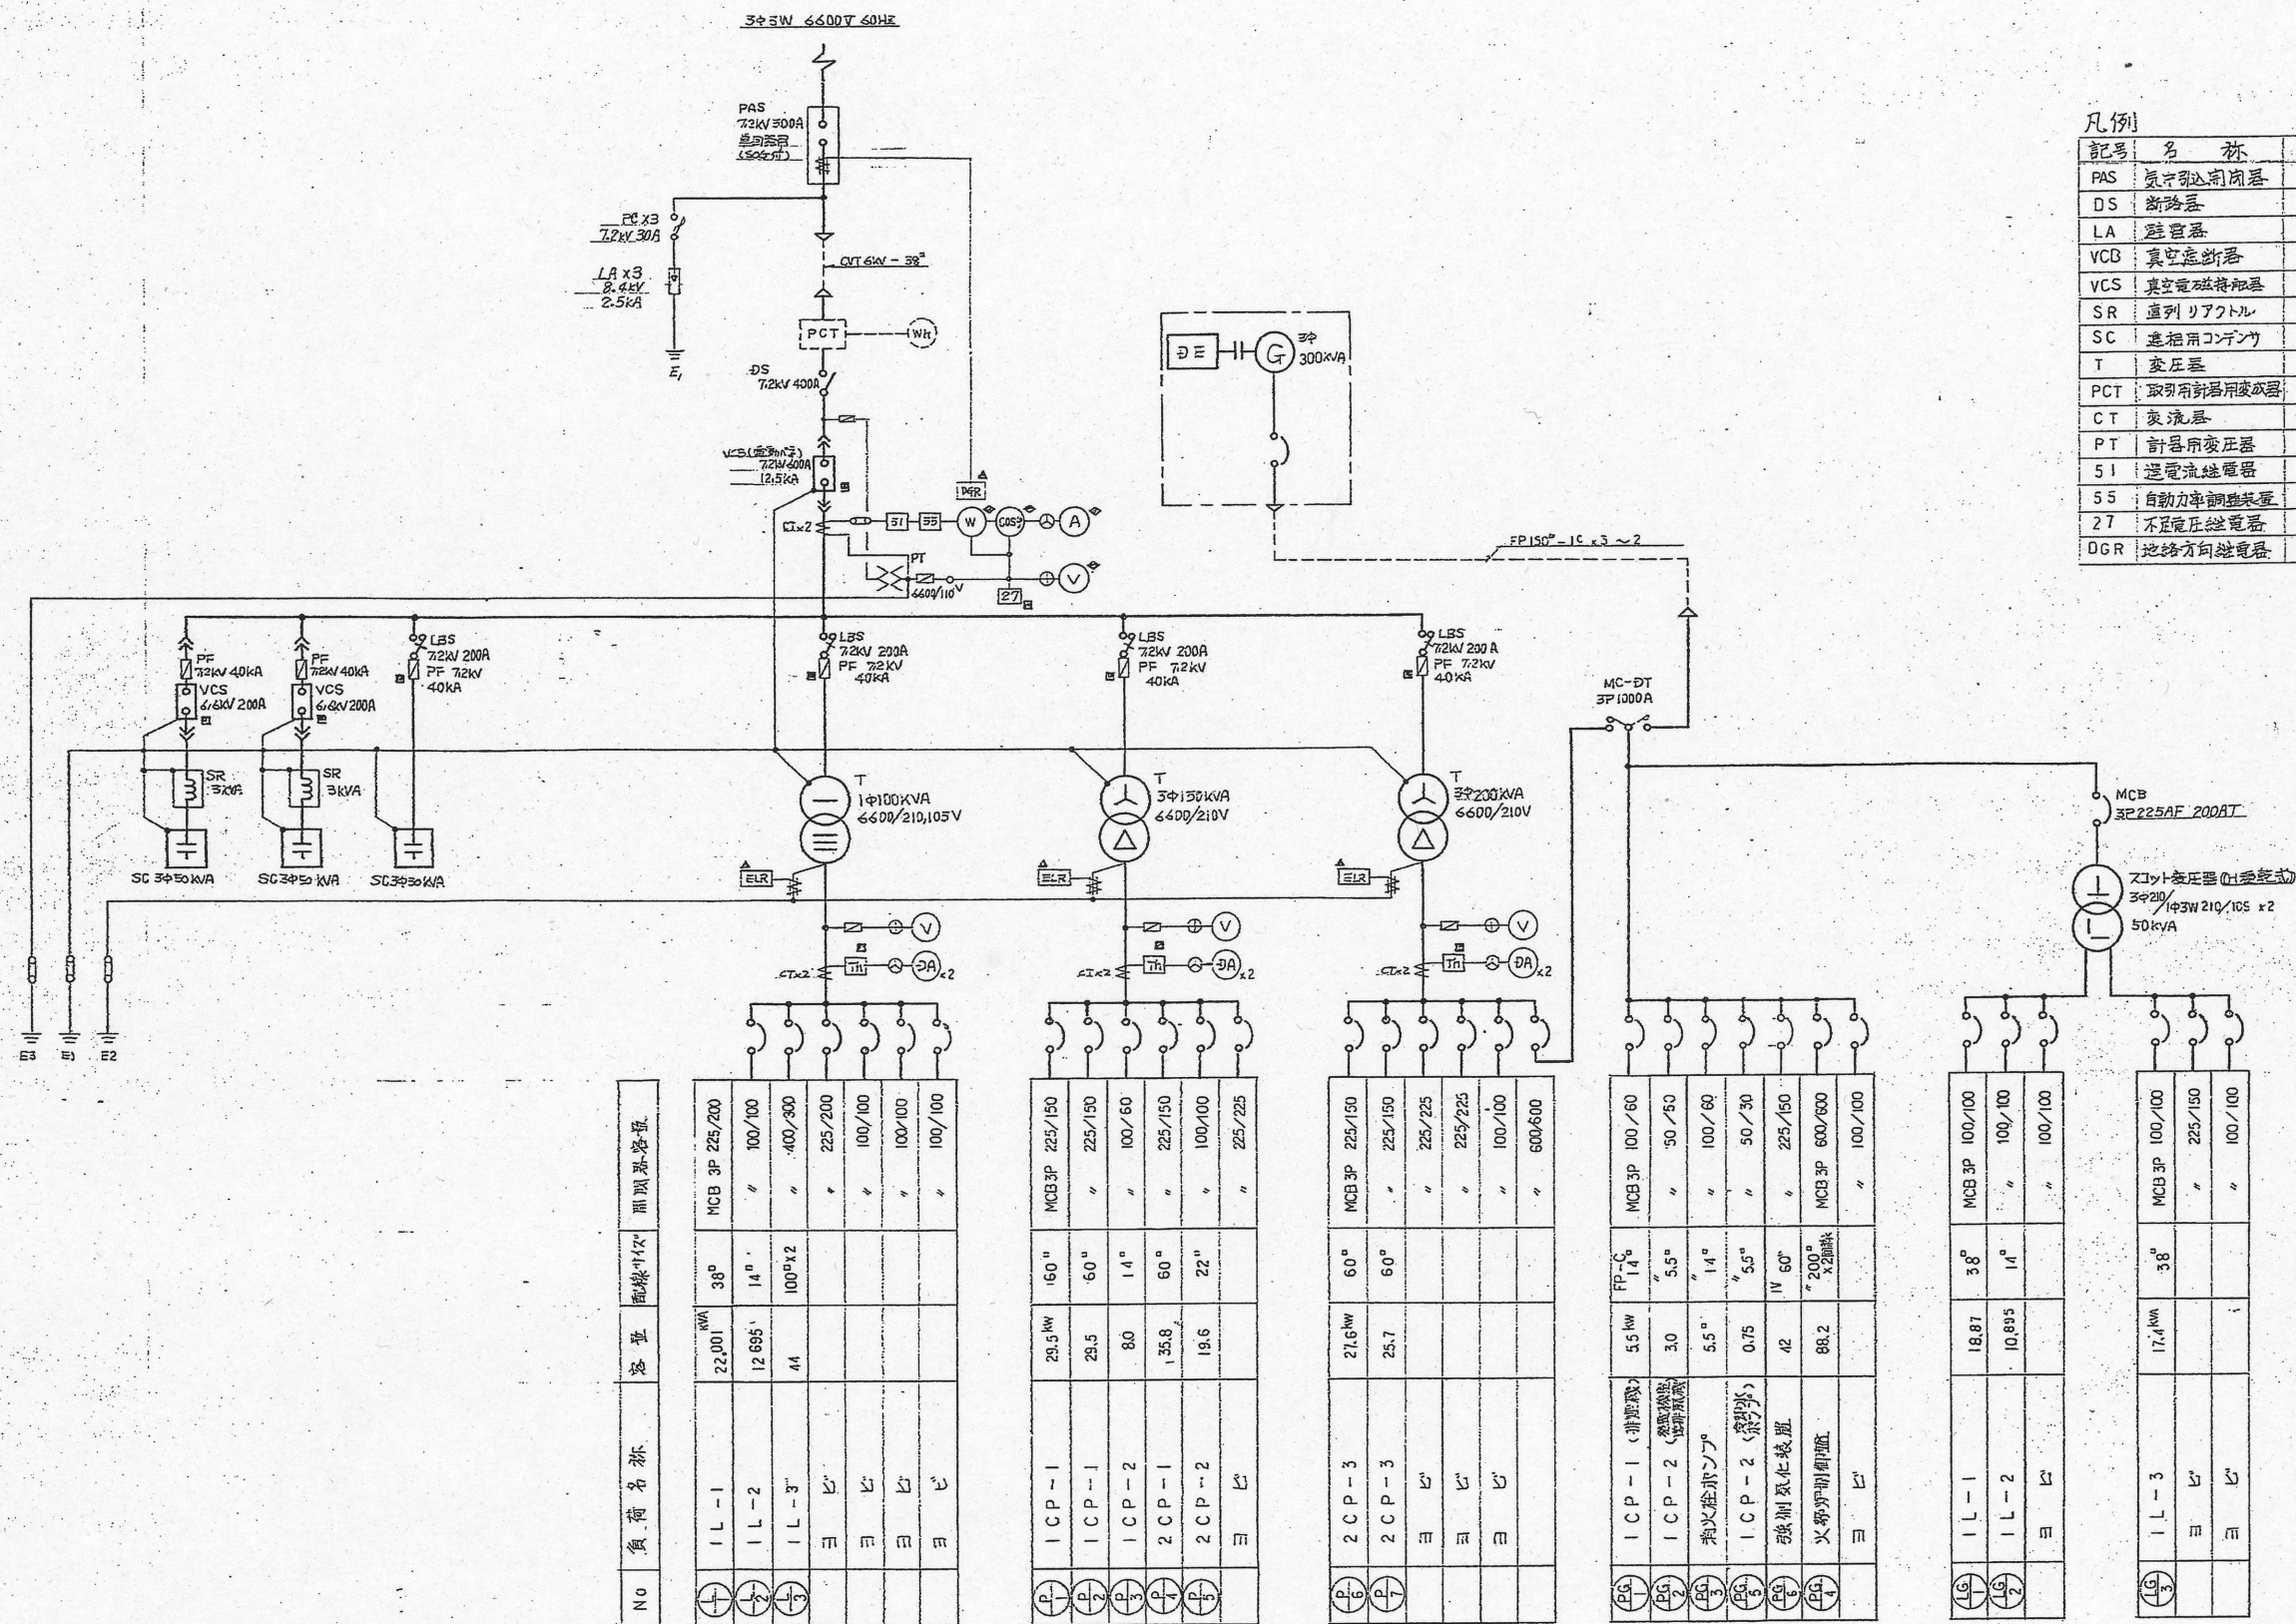

凡例



記号	名称	備考	記号	名称	備考
PAS	真空遮断器		Th	カーメルリレー	
DS	断路器		ELR	漏電検出装置	
LA	避雷器		LDS	高圧負荷断開器	
VCB	真空遮断器		COSφ	力率計	
VCS	真空電磁接触器		DA	デマンドメータ	
SR	直列リアクトル		MC-DT	電磁印字機断開器	
SC	三相用コンデンサ		PC	高圧カットアウト	
T	変圧器		MCB	配線用遮断器	
PCT	取付用計器用変成器				
CT	変流器				
PT	計器用変圧器				
SI	逆電流継電器				
SS	自動力率調整装置				
27	不足電圧継電器				
DGR	地絡方向継電器				



注記


- ・変圧器は油入自冷式とする（スリット変圧器は乾式）
- ・CTの過電流強度は系統短絡電流に1秒間耐えられるものとする。
- ・予備色 変流器 高圧x1 低圧x1 検定工具
リフターx1 メジャーx1 テスターx1
- ・高圧側電流計は最大電流変換計（警報表示付）とする。
- ・高圧側電流計は警報表示付とし、中央監視盤に表示する。
- ・主遮断器は変流器用Mgとはインターロックを行うこと。
- ・高圧遮断器の検出電流値は下記による。
- 1st 100kVA — 10kA以上
- 3rd 150kVA — 15 “ トランス2次電流
- 3rd 200kVA — 20 “
- ・高圧遮断器はJEM 1153E級とする。
- ・表示XTには原則としてLED表示ランプを使用する。
- ・LBSの仕様は全てストライカ付とする。
- ・下記の設備は、低圧側は変流器（変流器）に
表示を行う。
- 状態表示
- ▲ 故障表示
- ◆ 警報

単線結線図

変更後

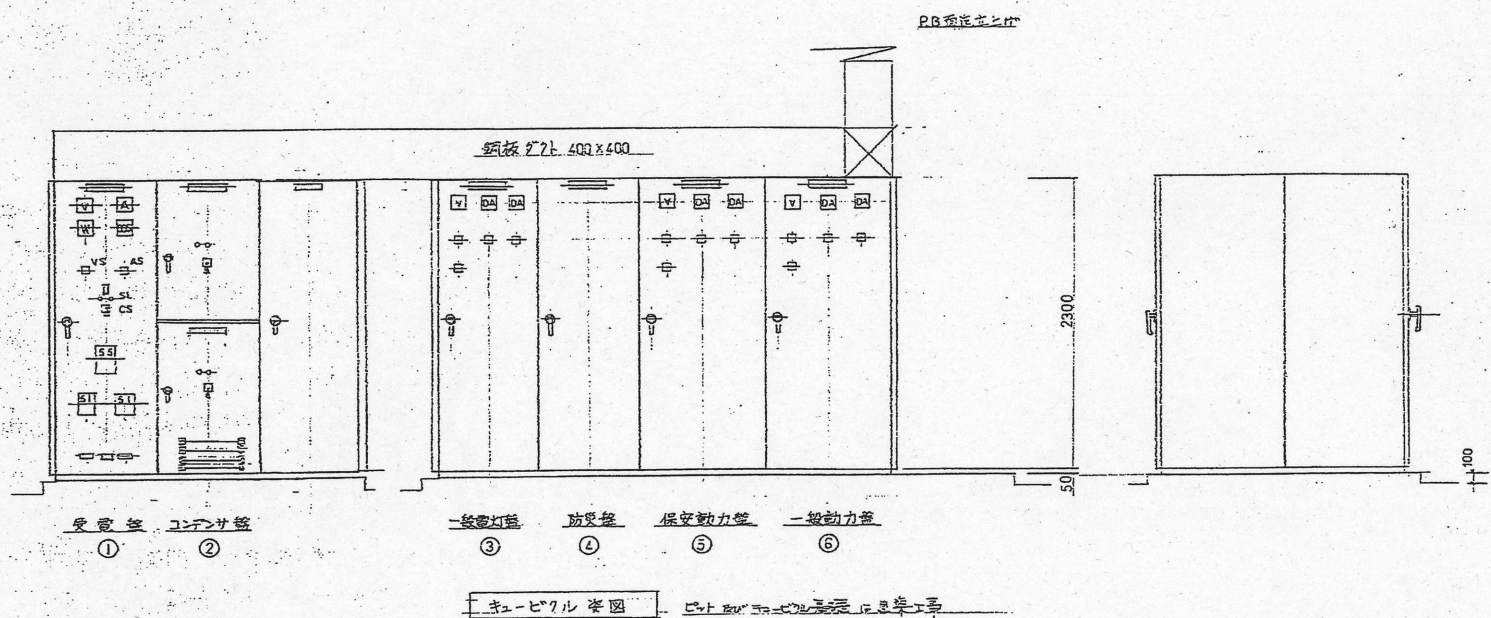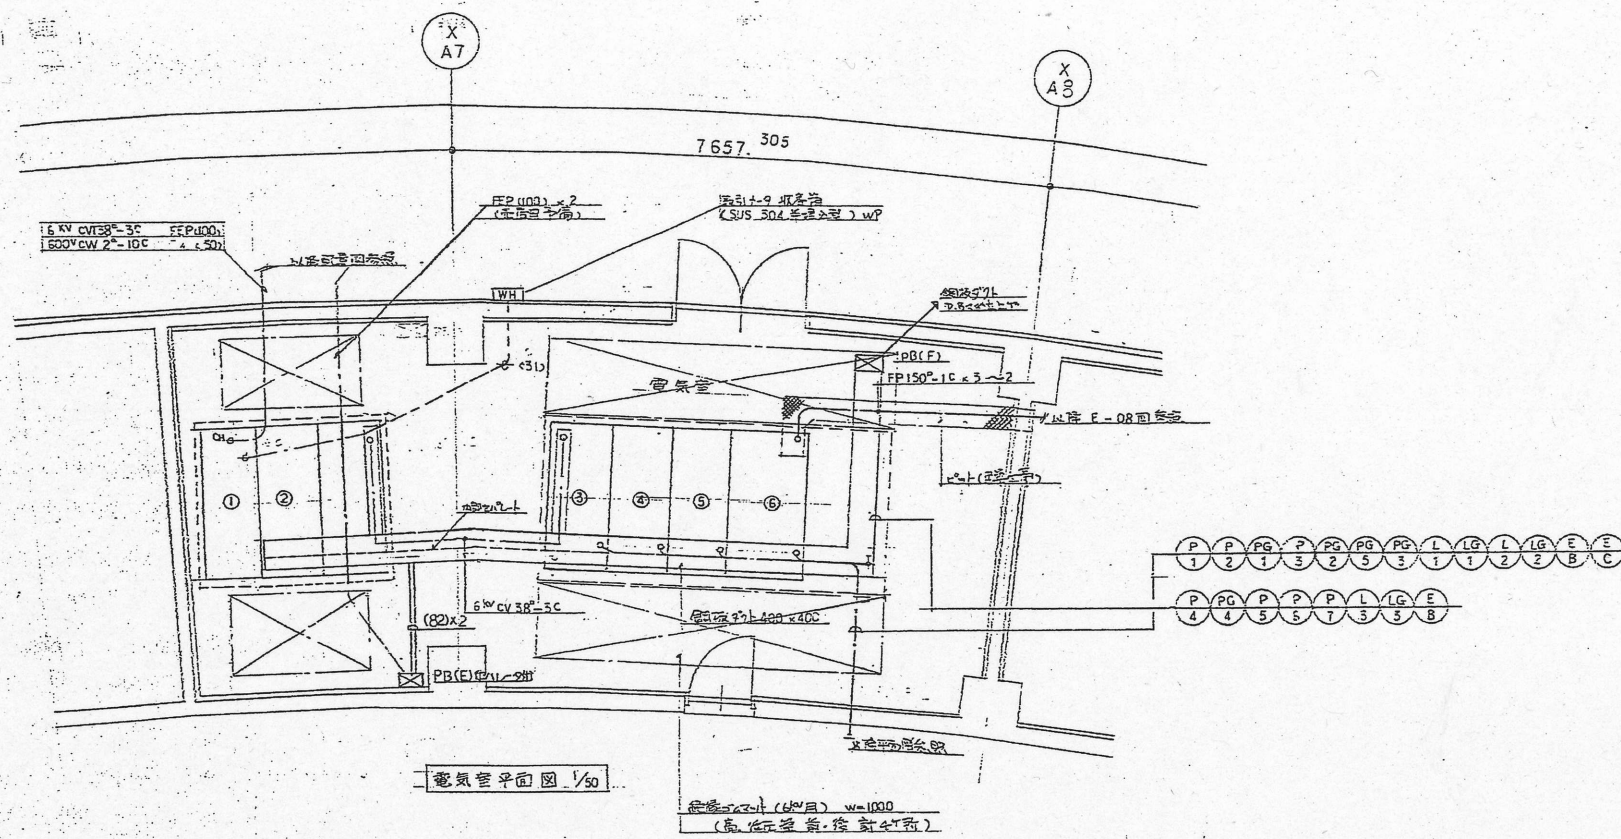


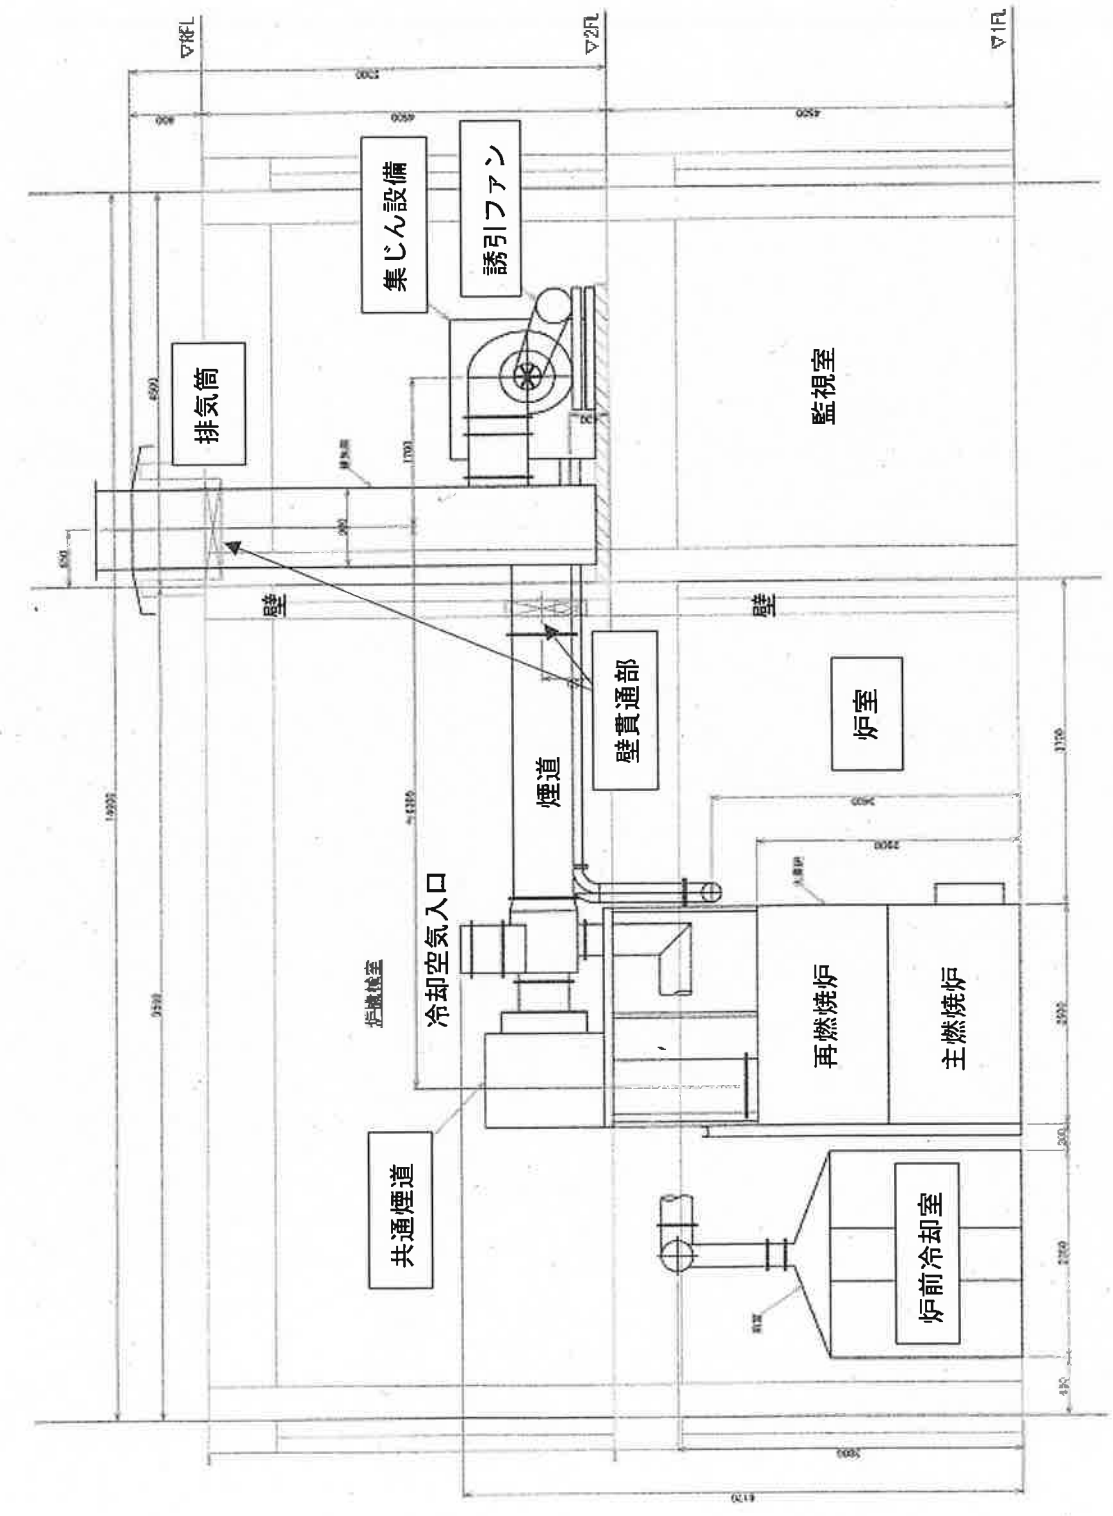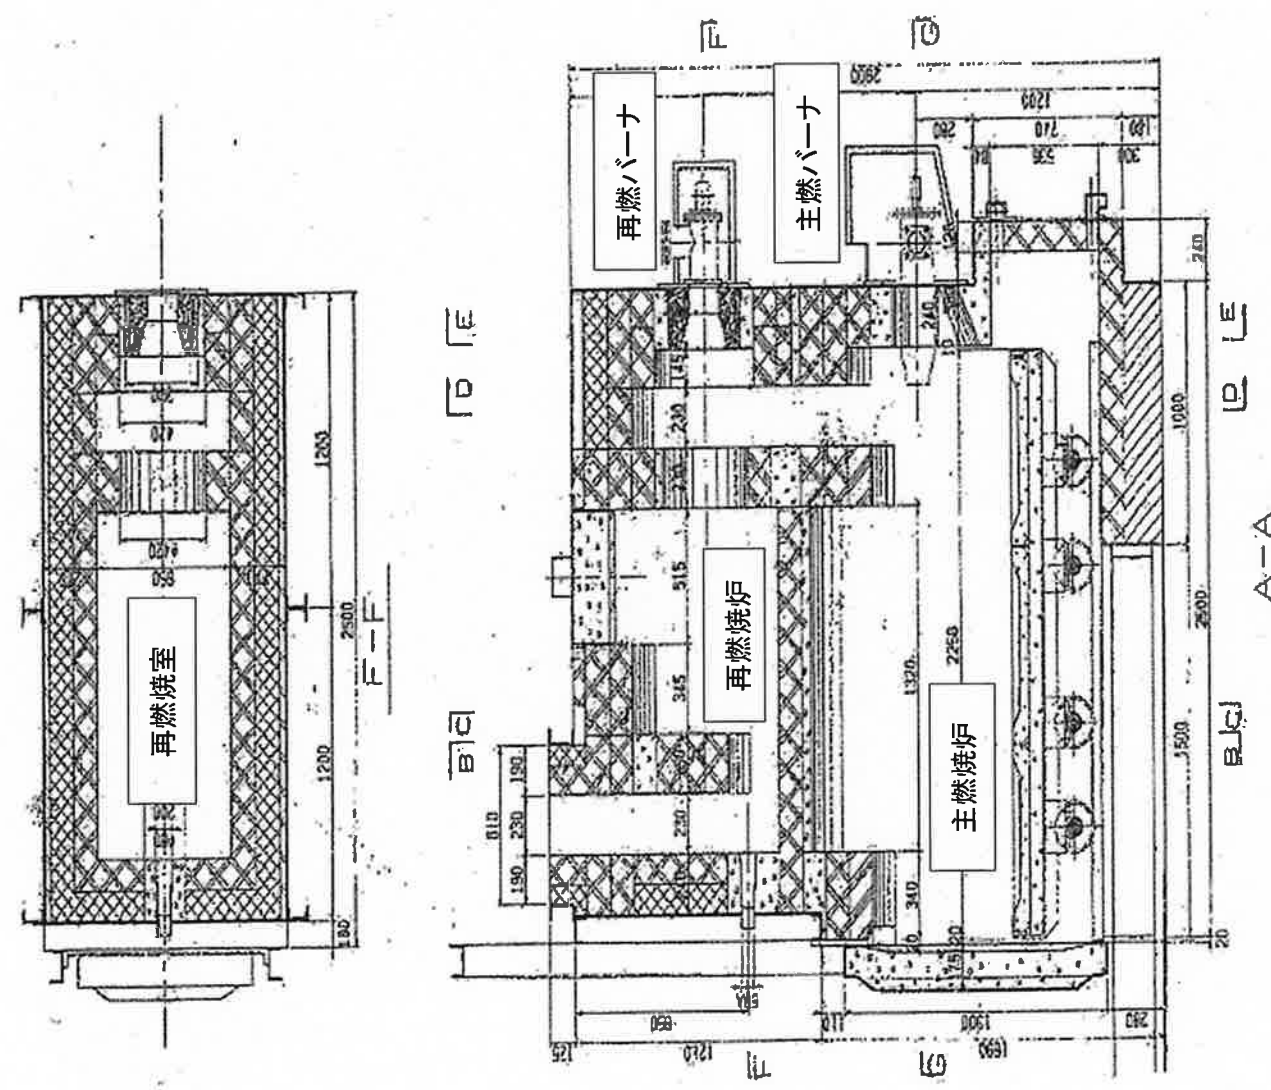

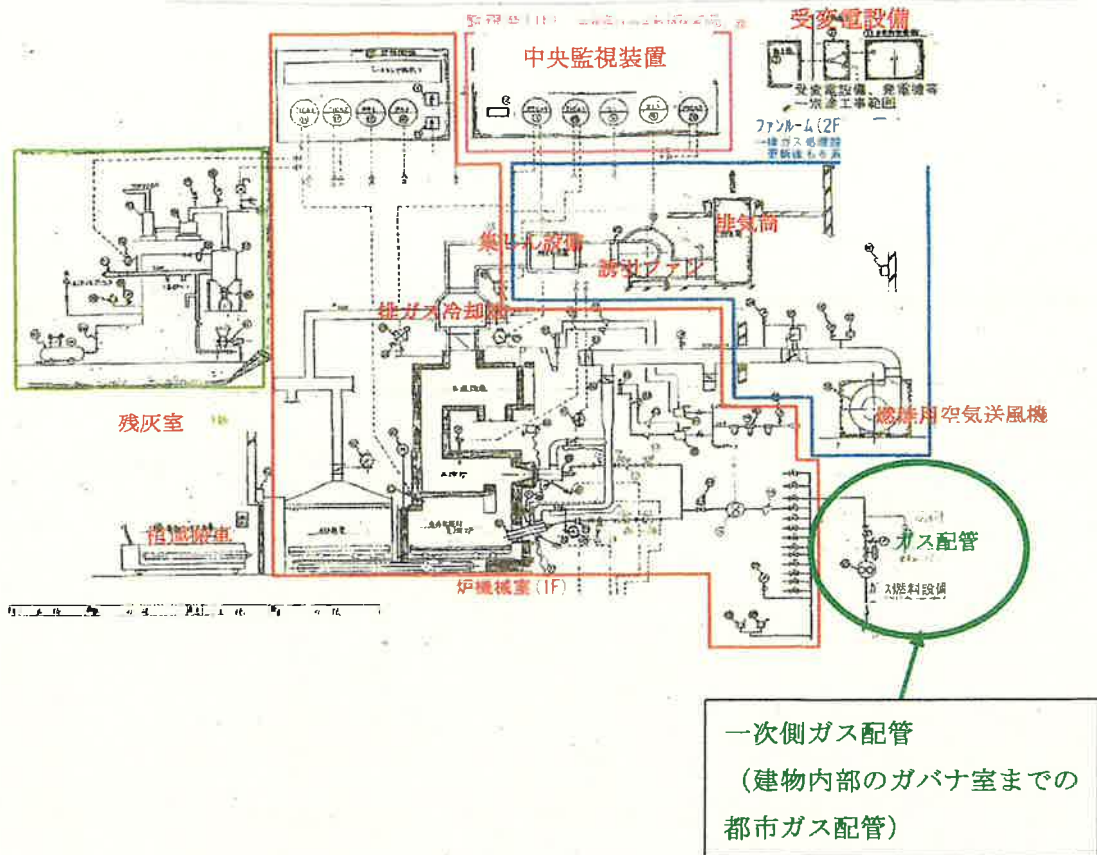

写真

建物内部（ガバナ室の配管）の状況（都市ガス引き込み配管）

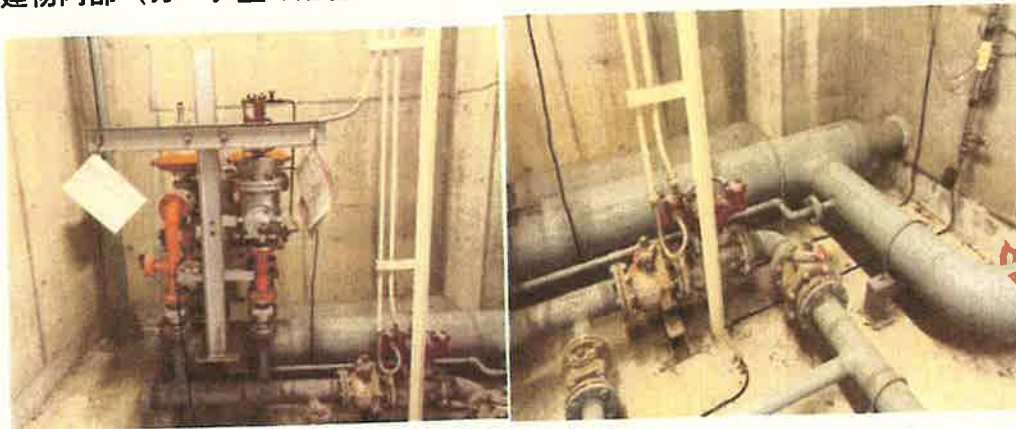

既存火葬炉の既存燃料配管の位置

